

No: Dz201411095



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 海湾安全技术有限公司

产品型号名称: J-SAM-GST9124A 型消火栓按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201411095

共 14 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	J-SAM-GST9124A
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	海湾安全技术有限公司	生产日期	2014 年 8 月
生产企业	海湾安全技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	26 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 9 月 17 日
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2014 年 12 月 10 日 检验专用章		
备 注	报告中符号 “/” 表示无内容, “—” 表示不适用于该产品。		

批准: 刘继华

审核: 孙爽

编制: 金瑞涛

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201411095

共 14 页 第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502532

产 品 照 片



海湾安全技术有限公司 J-SAM-GST9124A 消火栓按钮

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201411095

共 14 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: J-SAM-GST9124A
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 海湾安全技术有限公司
- 5) 产地: 河北省秦皇岛市开发区长江东道 80 号
- 6) 产品制造日期和产品编号: 有
- 7) 接线柱标注: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 95.4mm×98.4mm×52.5mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 额定工作电压: DC24V;
- 4) 编码方式: 电子编码;
- 5) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 6) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 7) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 8) 与以下产品配接工作:
海湾安全技术有限公司生产的 JB-QB-GSTN1500 型、JB-QB-GST200 型、JB-QB-GST500 型、JB-QG-GST5000 型、JB-QT-GST5000 型、JB-QG-GST9000 型、JB-QT-GST9000 型火灾报警控制器(联动型)。

三、产品关键件描述:

触点规格型号: PB22E09(无锁)
生产企业: 温州港源电子有限公司

触点规格型号: PS-D22E85NLS-EP
生产企业: 浙江春生电子有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：J-SAM-GST9124A

No: Dz201411095
共 14 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产企业为浙江春生电子有限公司。
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接JB-QB-GST200型火灾报警控制器（联动型）。
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
13	振动（正弦）（耐久）试验	5.27	满足标准要求。	合 格	/
14	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：J-SAM-GST9124A

No: Dz201411095
共 14 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	/
16	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
17	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
18	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：J-SAM-GST9124A

№：Dz201411095
共 14 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-GSTN1500 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-GST500 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QT-GST5000 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QG-GST9000 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QT-GST9000 型火灾报警控制器(联动型)。
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：J-SAM-GST9124A

№：Dz201411095
共 14 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产企业为温州港源电子有限公司。
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接JB-QB-GST200型火灾报警控制器（联动型）。
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
13	振动（正弦）（耐久）试验	5.27	满足标准要求。	合 格	/
14	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：J-SAM-GST9124A

No：Dz201411095
共 14 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	/
16	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
17	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
18	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：海湾安全技术有限公司
产品型号：J-SAM-GST9124A

No：Dz201411095
共 14 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-GSTN1500 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-GST500 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QG-GST5000 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QT-GST5000 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QG-GST9000 型火灾报警控制器(联动型)。
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QT-GST9000 型火灾报警控制器(联动型)。
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

№: Dz201411095

共 14 页 第 10 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室


2、仪器设备：


设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	AM9144	合 格
转台控制器	CO 2000	合 格

3、受试设备连接图：

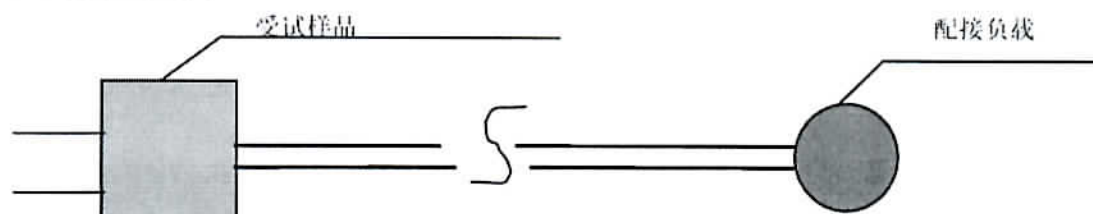

4、试验布置示意图：

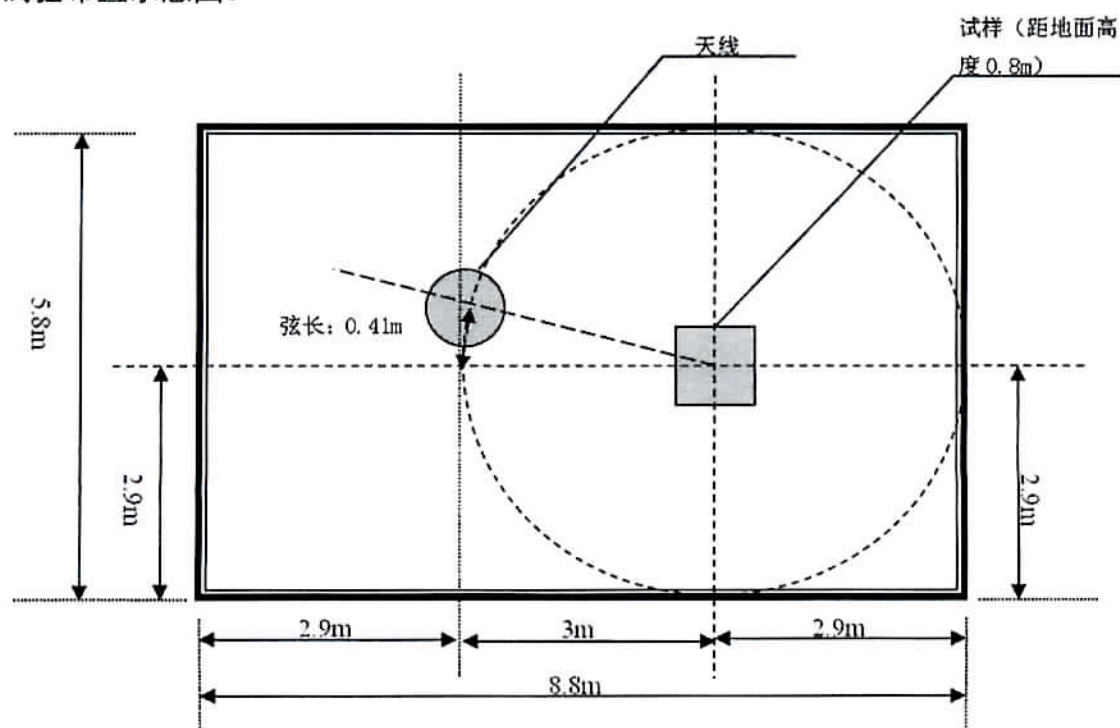

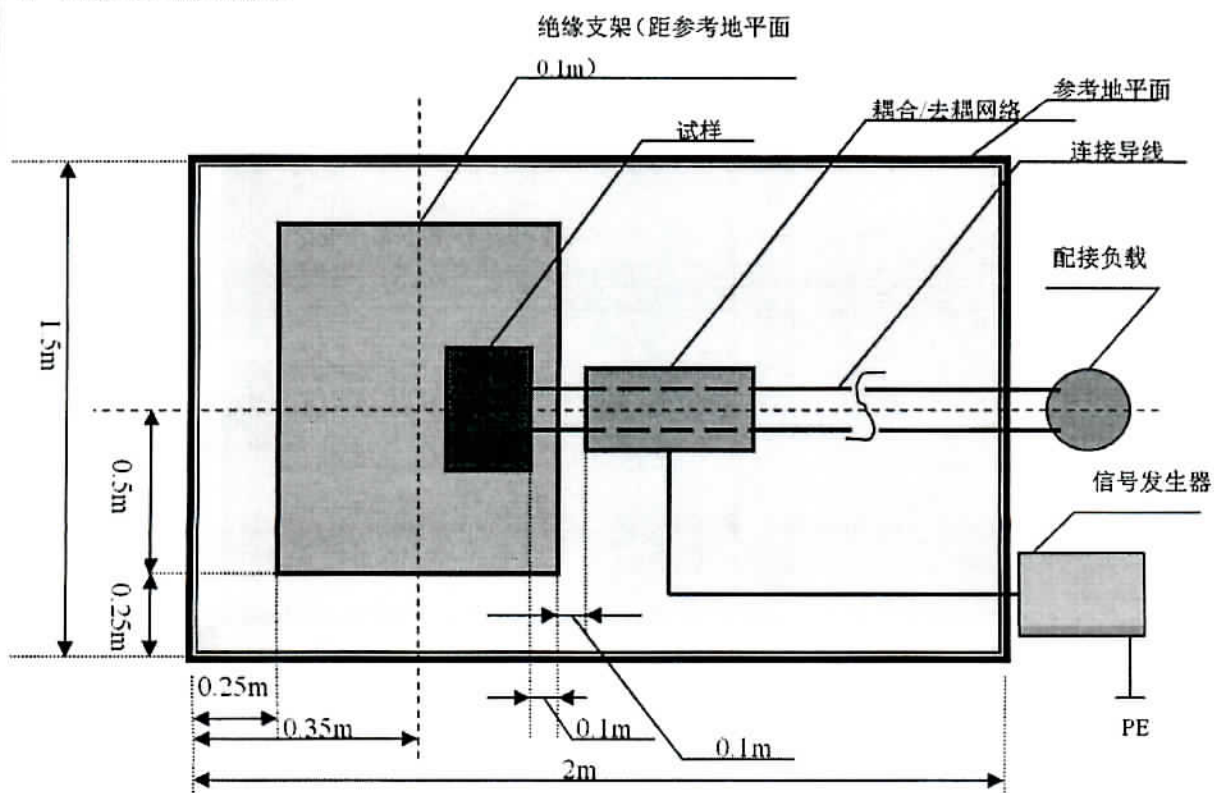

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201411095

共 14 页 第 12 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3、受试设备连接图：

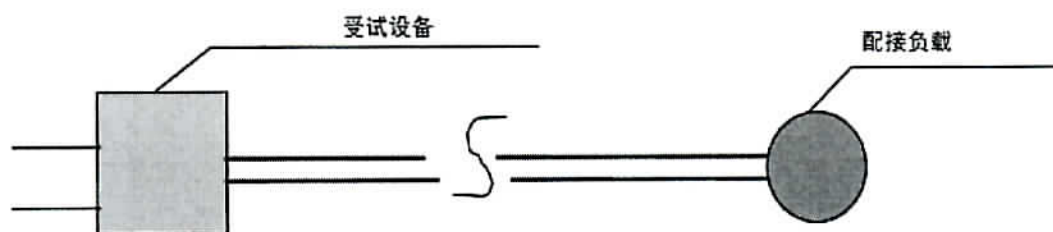

4、试验布置示意图：

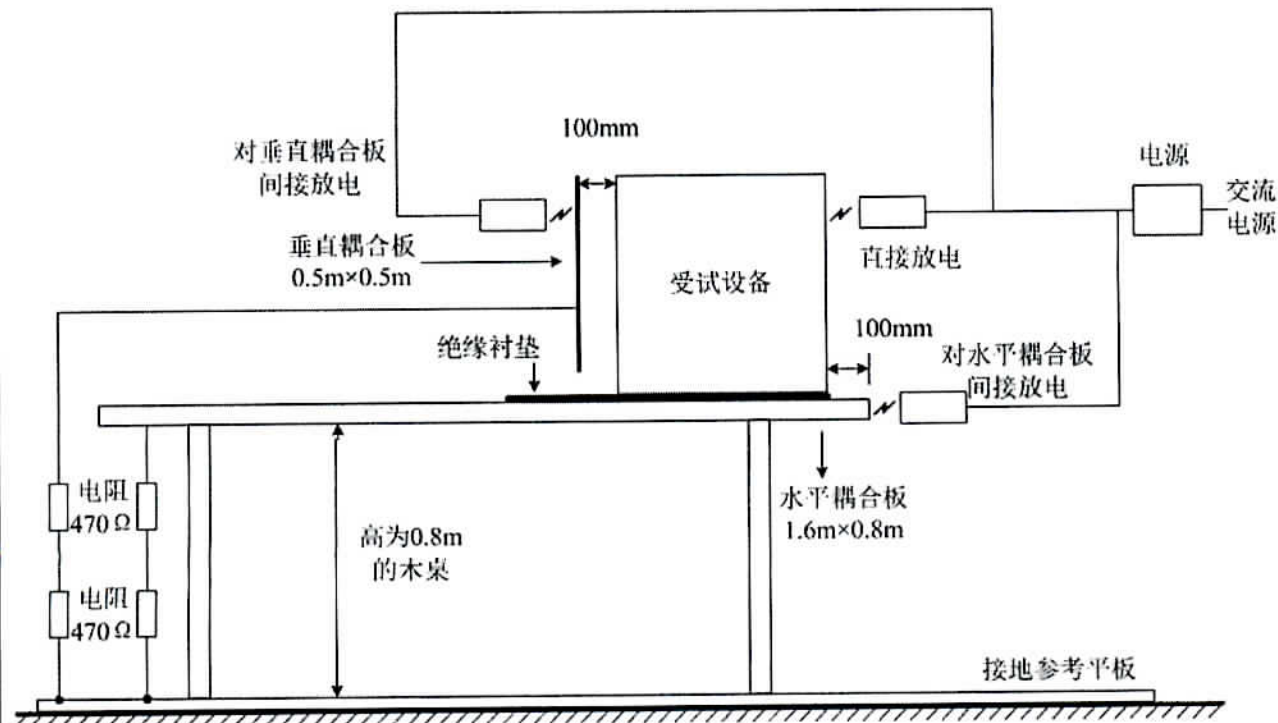

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201411095

共 14 页 第 13 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

3、受试设备连接图：

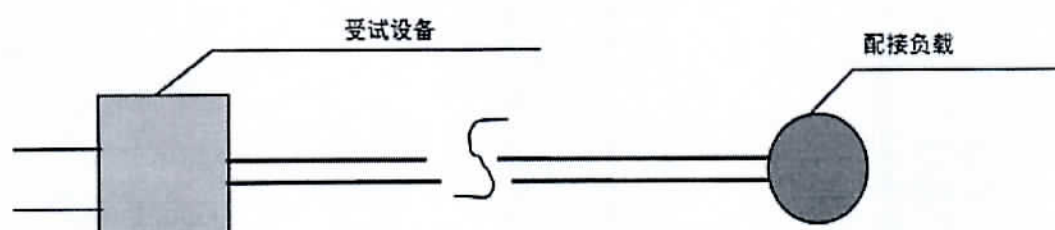

4、试验布置示意图：

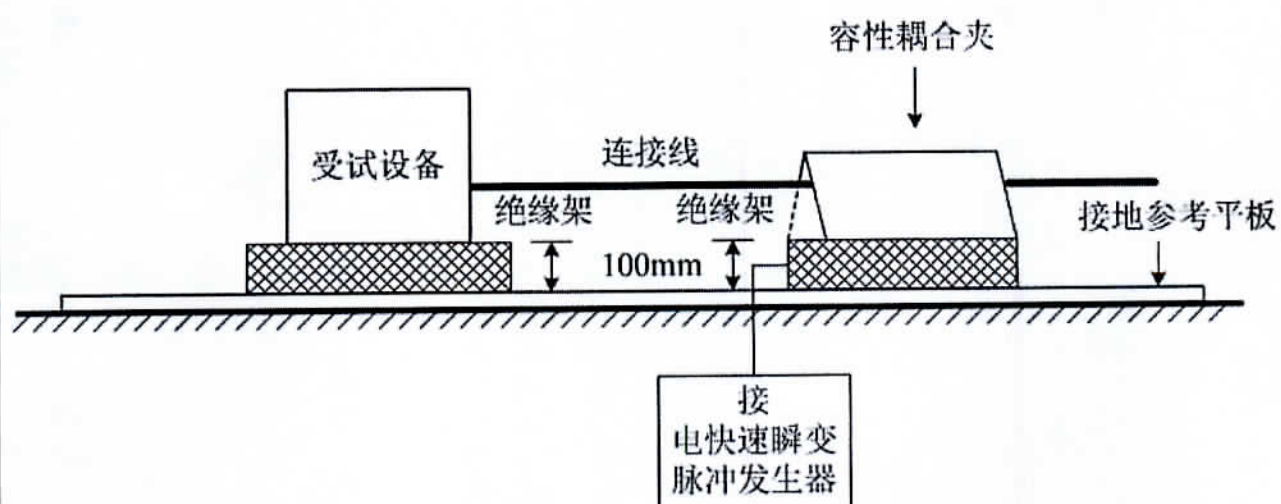

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201411095

共 14 页 第 14 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1、测试场地：试验室

2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3、受试设备连接图：

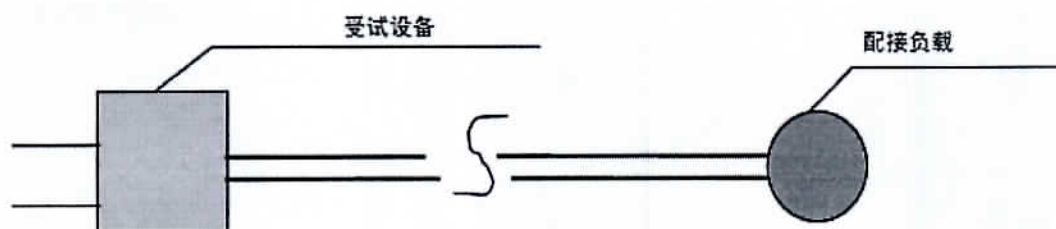

4、试验布置示意图：

